



Checklist Straatwerk

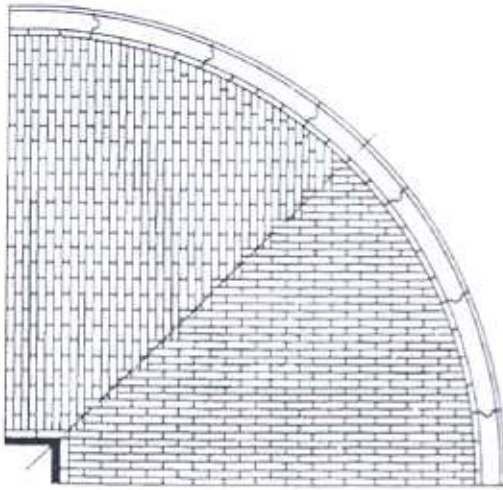

- NEN-eisen
- Viakheid
- Haaksheid en diagonalen
- Knip- en zaagwerk
- Verdichting met trilwals 1500 kg
- Geen gebruik stenen op hun kant
- Afschot 3%
- Afschot in goot 0,5% per meter
- Verbanden
- Gebruik hoogtestenen
- Afstrooien met brekerzand

- _____
- _____
- _____
- _____

Datum _____

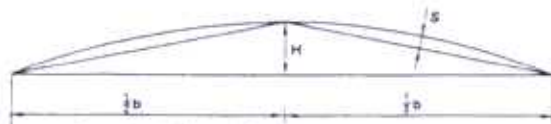

$H = \text{rdwarshelling} : b/2$
 $S = H/8$

Bevindingen

Actie
